


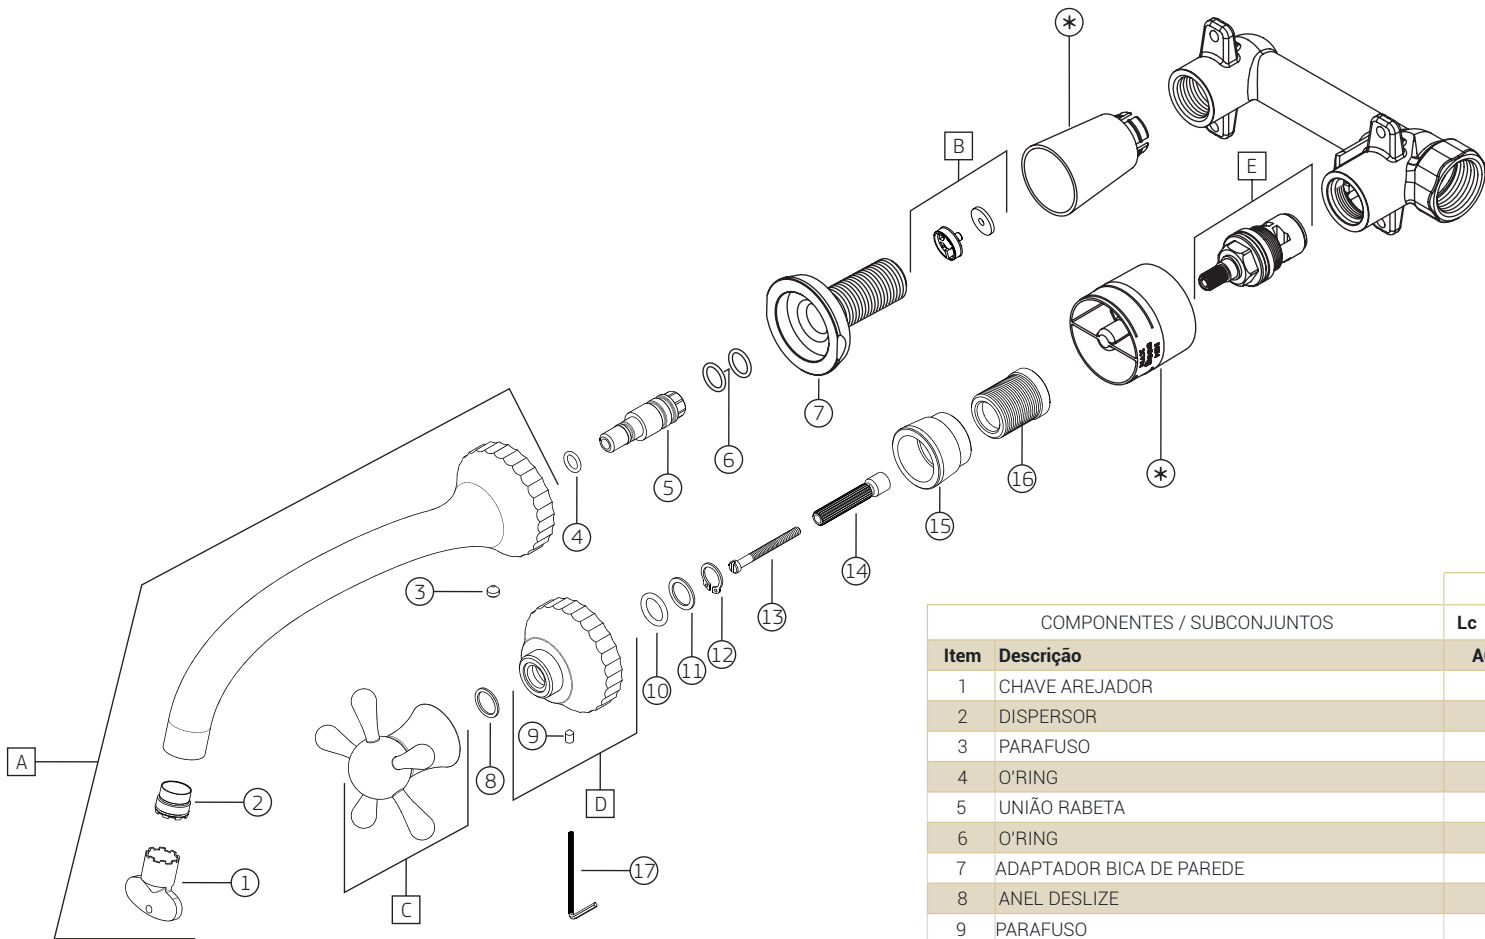

OBSERVAÇÕES:
* GABARITO DE INSTALAÇÃO RECOMENDADO PELO FABRICANTE PARA RANGE DE INSTALAÇÃO (MÍNIMO/MÁXIMO) E PROTEÇÃO.

		1179.C108.MT	
COMPONENTES / SUBCONJUNTOS		Lc 00/00	Dc 00/00
Item	Descrição	AC/DT	Código Deca
1	CHAVE AREJADOR	-	4278.000
2	DISPERSOR	-	4224.001
3	PARAFUSO	-	4180.135
4	O'RING	-	4160.004
5	UNIÃO RABETA	-	4200.188
6	O'RING	-	4160.041
7	ADAPTADOR BICA DE PAREDE	-	4266.154
8	ANEL DESLIZE	-	5850.197
9	PARAFUSO	-	4180.005
10	O'RING	-	4160.137
11	ARRUELA FIXAÇÃO	-	5850.198
12	ANEL DE RETENÇÃO	-	5850.196
13	PARAFUSO	-	5890.062
14	ADAPTADOR DE HASTE	-	5870.019
15	BASE CANOPLA	-	5850.215
16	SOBRE CASTELO	-	4052.001
17	CHAVE ALLEN 2 MM	-	4236.001
A	SCJ. BICA	C.MT	5810.100.C.MT
B	RESTRITOR DE VAZÃO	-	4690.301
C	SCJ. CRUZETA	C.MT	5800.137.C.MT
D	SCJ. CANOPLA	C.MT	5820.149.C.MT
E	M.V.C.	-	4688.405

		1179.SM108.MT	
		Lc 00/00	Dc 00/00
		AC/DT	Código Deca
		-	4278.000
		-	4224.001
		-	4180.135
		-	4160.004
		-	4200.188
		-	4160.041
		-	4266.154
		-	5850.197
		-	4180.005
		-	4160.137
		-	5850.198
		-	5850.196
		-	5890.062
		-	5870.019
		-	5850.215
		-	4052.001
		-	4236.001
		SM.MT	5810.100.SM.MT
		-	4690.301
		SM.MT	5800.137.SM.MT
		SM.MT	5820.149.SM.MT
		-	4688.405